


# RZUT II PIĘTRA

## budynek 12 i 13

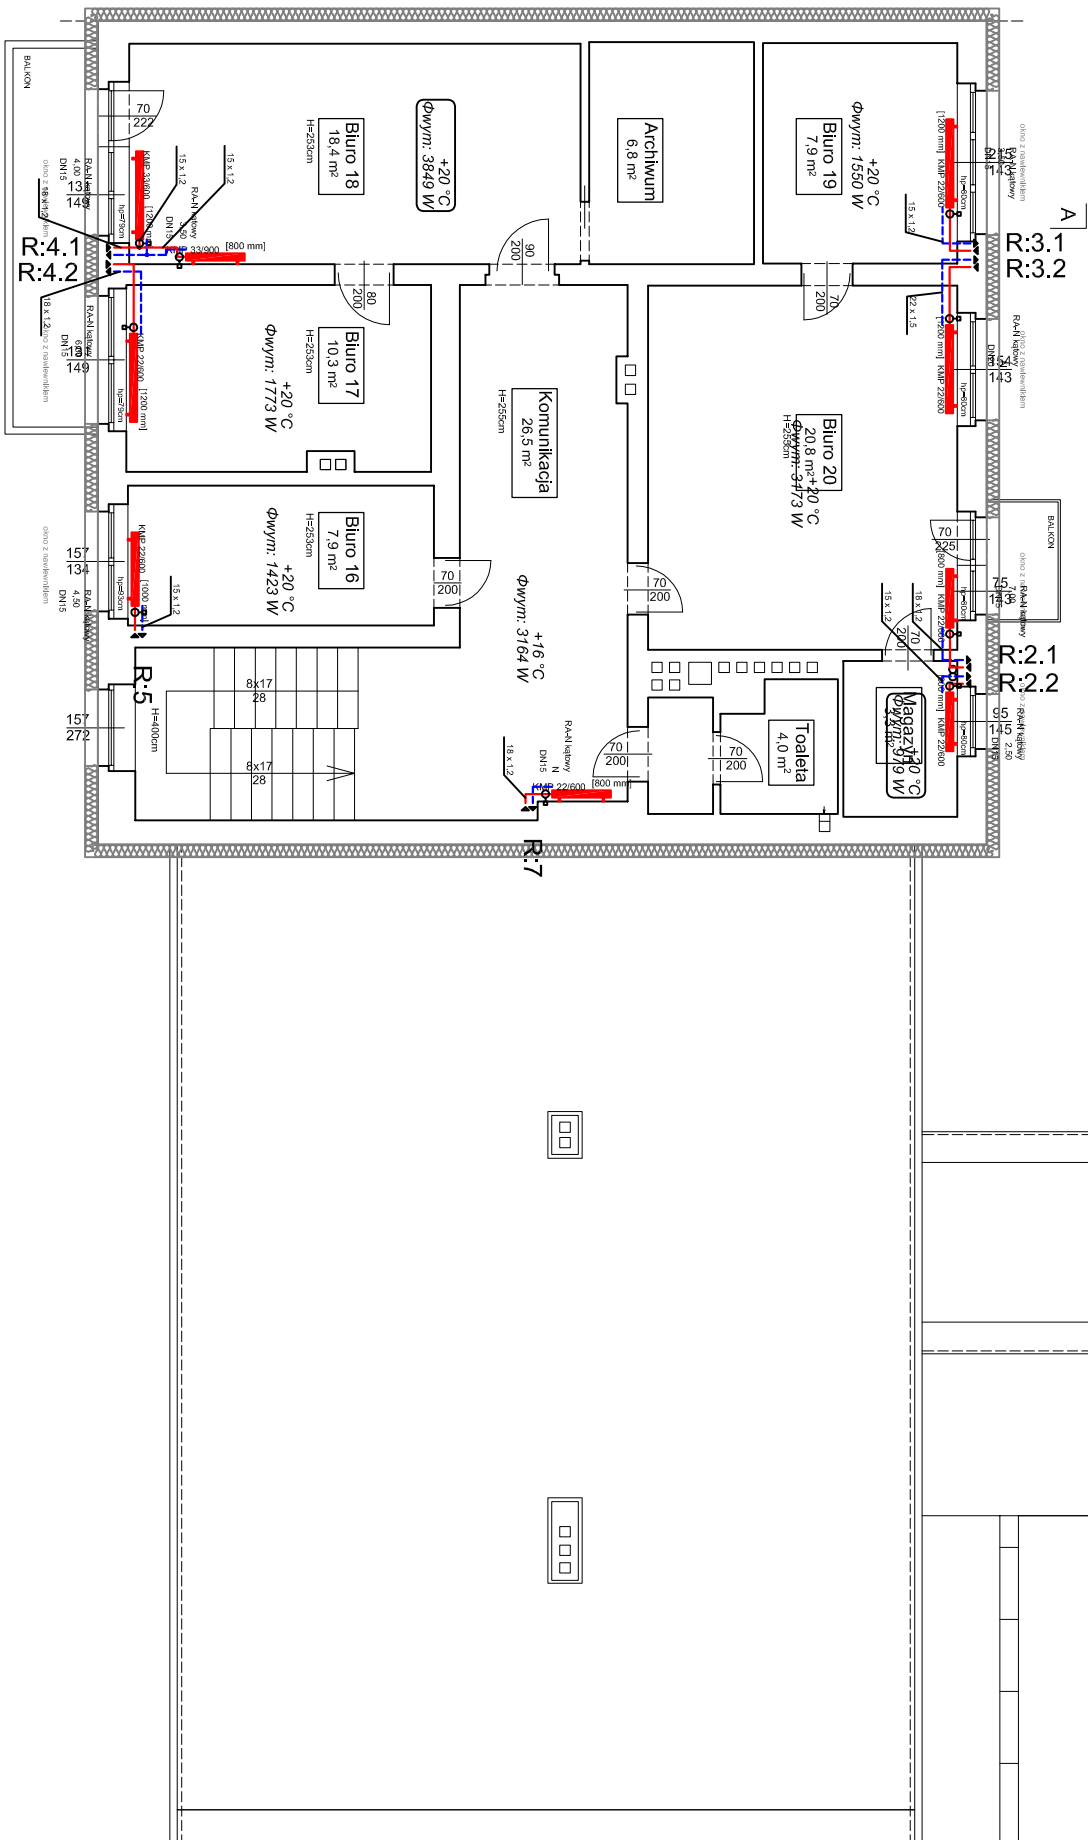

ZESTAWIENIE
BUD
Komunikacja
Biuro 16
Biuro 17
Biuro 18
Biuro 19
Biuro 20
Archiwum
Magazyn
Toaleta
RAZEM Pu:

### Legenda:

- 

41

Nastawa wstępna	2.50
Grubość grzejnika/wysokość grzejnika	22K/600
Szerokość grzejnika	400 mm
temperatura projektowa	+20 °C
Zapotrzebowanie na ciepło	Qwym: 683 W

16 x 2,2

### Opis średnic instalacji dwururowej

- [illegible]

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		Tomasz Kusznierow Architektura ul. Chocińskiego 26a/3 Poznań 60-258, Polska www.kusznierow.pl	
INWESTOR		Urząd Gminy ul. Poznańska 12 Międzychowo	
TEMAT / OBIEKT		Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Gminy ul. Poznańska 12-13 w Międzychowie	
NAZWA PRACOWNI:		SKALA	
RZUT 2 piętra ogrzewanie budynek 12, 13		1:100	
		nr rys.	
		IS-04	
PROJEKTOWAŁ	inż. nazwisko i nr uprawnień mgr inż. Borko Matuśowski upr. nr WKP/0330/POCS/10	podpis	
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	DATA lipiec 2020	